
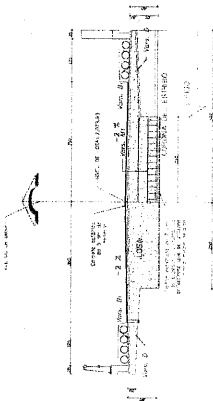


NOTA:
" Dimensiones en cm, excepto donde se indique otra unidad.

El concreto será vibrado y tendrá un asentamiento de 5 a 8 cm, siempre notándose las segregaciones gruesas de 4 cm en losa y 2.5 en columnas y guías-bases.

VISTA X - X'

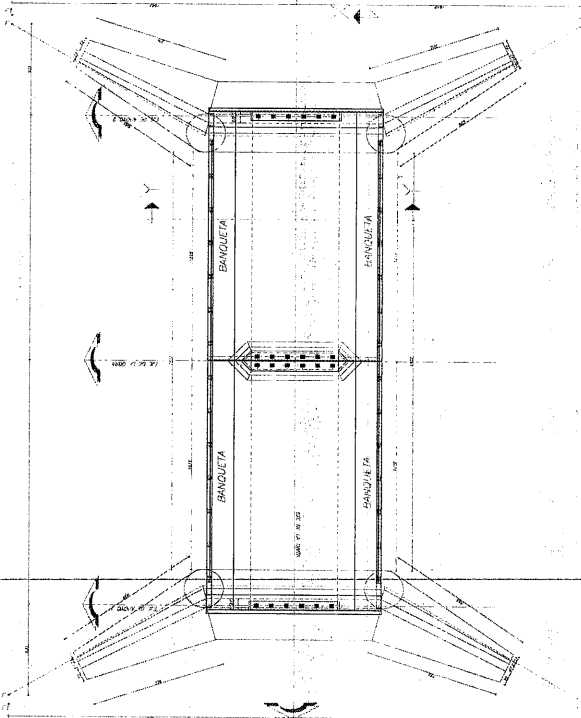

VISTA Y Y'

[illegible]

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

SOMBRERETE

CONCEPTOS		DEL TRAMO	EN ESTE PLANO	INDICIO
CAMINO TIPO		40' x 100'	50' x 100'	
ANCHO DE CORDERA	9.50	9.50		M
ANCHO DE CALZADA	7.00	7.00		M
ESPESOR DE CARPETA	5	5		CM
ESPESOR DE LA MASE	20	20		CM
ESPESOR DE	20	20		CM
GRANULANTE	247"	247"		GRADOS
GRANULOS DE			5.11"	
CONCRETO			4.10	%
PROFUNDIDAD NOMINAL				

[illegible]

	COMUNE LOCALIZACIÓN ORIENTACIÓN	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO
PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO
PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO
PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO
PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO	PROTECTOR INDICADOR DESCRIPCIÓN USO