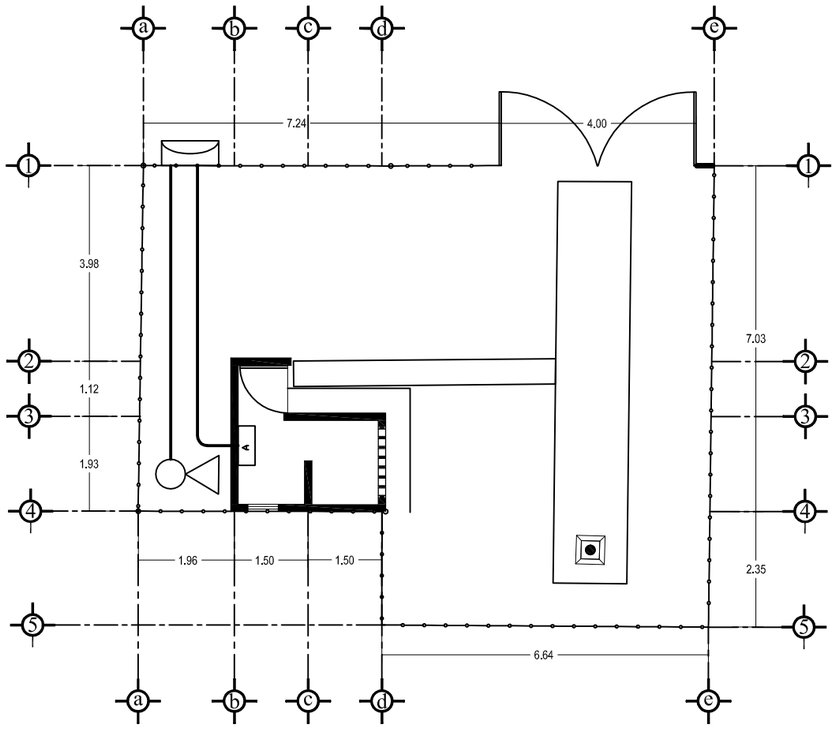

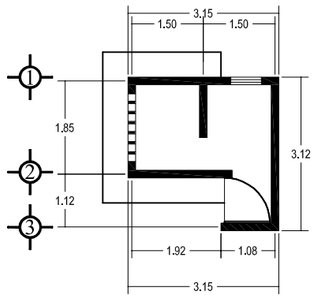

Planta Arquitectonica

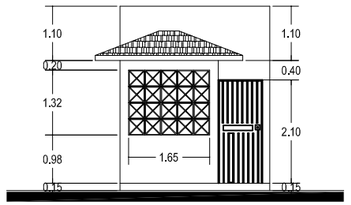

Fachada Principal

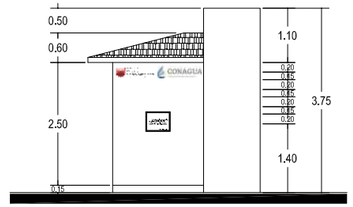

Fachada Principal

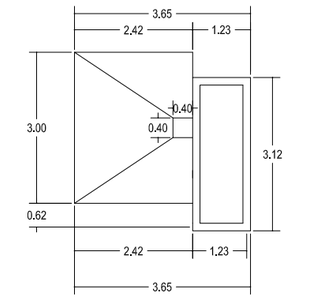

Planta de Azotea

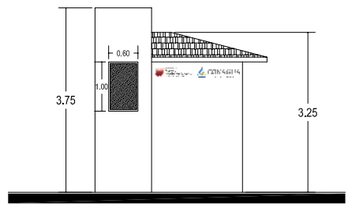

Fachada Lateral

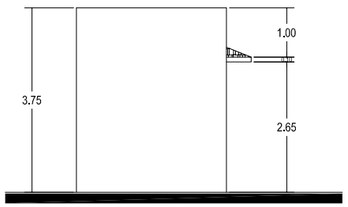

Fachada Lateral

Vista a la Carretera o Camino

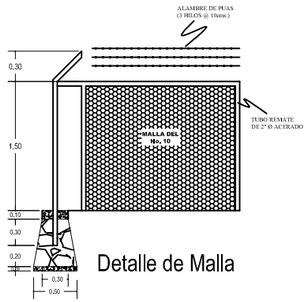

Detalle de Malla

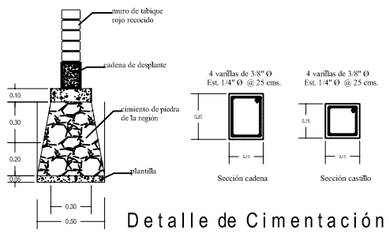

Detalle de Cimentación

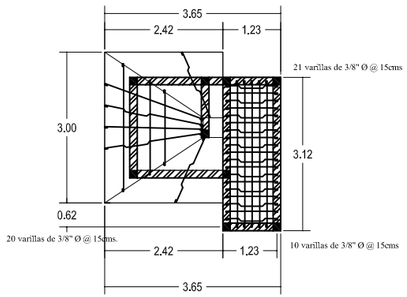

Armado de Losa

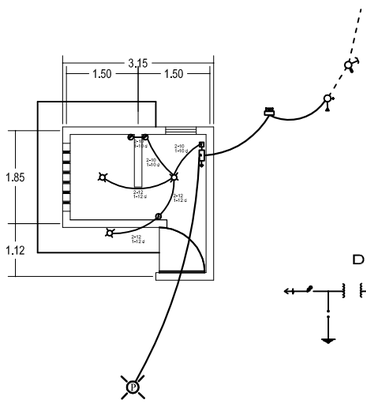

Instalación Eléctrica

NOTAS:

1.- TENSIÓN DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 13,200 Y 13,200
13,200 Y 34,500
34,500 Y 34,500

2.- LA CANTIDAD DE HILOS DEL CIRCUITO ALIMENTADOR Y FUERZA ES DE 4 Y 3, DE CALIBRE VARIABLE SEGUN CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR.

3.- APARTIR DE 112.5 KVA Y 440 VOLTS SE REQUIERE EQUIPO DE MEDICION DE 13 TERMINALES Y T.C. .

CROQUIS GENERAL DE LOCALIZACIÓN.

ESPECIFICACIONES

- LOSA MACIZA DE 10 cms. ARMADA CON VARILLAS DE 3 / 8" Ø, EN CUADRICULA INDICADA, BAYONETAS Y BASTONES CON MEDIDAS INDICADAS, CONCRETO f'C=250 kg/cm2.
- CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO f'C=150 kg/cm2.
- EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 3 / 4" Ø.
- RECUBRIMIENTOS LIBRES EN CADENAS Y CASTILLOS SERAN DE 2 cms.

CANTIDADES DE OBRA

CONCEPTO	CANTIDAD
EXCAVACION	14.36 m3
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	11.73 m3
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO	35.59 m2
CONCRETO F'c=250 kg/cm2	3.43 m3
CIMBRA DE MADERA	31.85 m2
ACERO DE REFUERZO	262.77 kg
APLANADO DE MORTERO CEM-ARENA	78.85 m2

SECRETARÍA DEL Agua y Medio Ambiente ESTADO DE ZACATECAS — CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA

PLANO

CASETA TIPO

CONTENIDO

PROTECCIÓN Y OPERACIÓN DE EQ. BOMBEO

DRA. SUSANA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

ING. ROBERTO DURÁN RUIZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

PLANO	FECHA	ESCALA	ACOTACIONES
TIPO	JUNIO 2025	S / E	EN METROS