


ESPECIFICACIONES:

- PARA CALIBRES N°8 Y N°10 DEBERÁN SER SENCILLOS Y ESTANDARIZADOS, Y PARA EMPALMES CON CONECTORES DE FIBRA DE CARBÓN SE UTILIZARÁN TRES CAPAS DE CINTA SCOTCH Y UN BAÑO DE BARNIZ.
- LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CENTRO DE LOS MISMOS, A MENOS DE FIRMARSE Y PARA SU INSTALACIÓN ESPECIFICACIONES CAPFCE.
- DEBERÁ UTILIZARSE TUBERÍA CON DIÁMETROS INDICADOS.

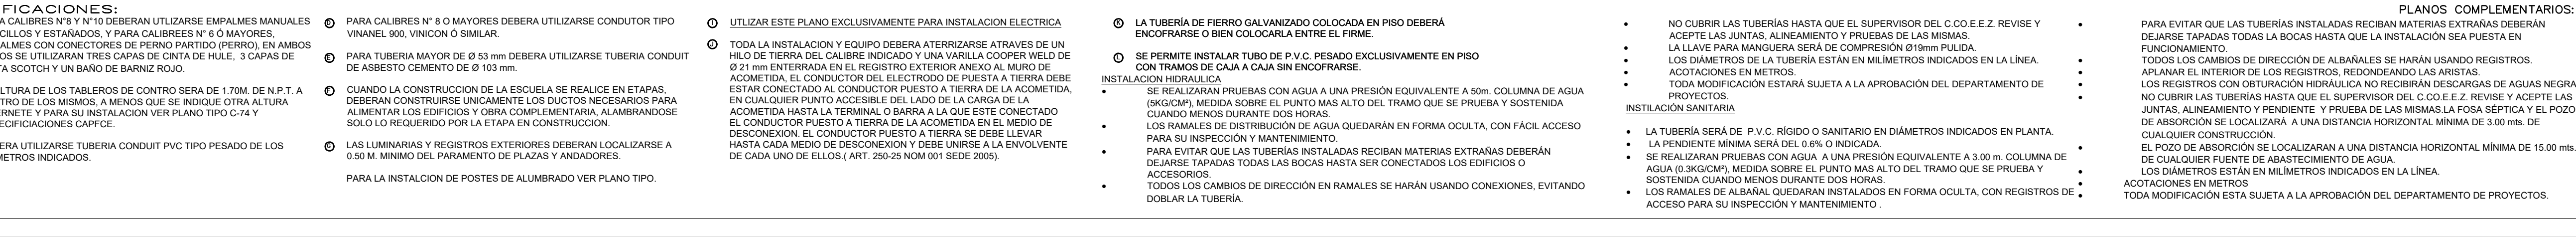



	ETAPA 2026 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA.
---	--


☒	LUMINARIA INTERIENPE DE VAPOR DE SODIO A.P. DE 250W, 220 V PARA PUNTA DE POSTE, CON DIFUSOR MARCA HOLOPHANE.
	TABLERO DE CONTROL TIPO EMPOTRAR 10000 AMPs, CAPACIDAD INTERRUPTORA NEMA- 220/127V, H=170, MARCA SQUARED
☒	REGISTRO EN PISO DE 0.80X0.60X0.085M. CONCRETO EN TABIQUE EN JOLO PROVISTO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO UTILIZAR EL TIPO ADECUADO SEGUN CARACTERISTICAS DEL TERRENO, VER PLANO TIPO.
	NUMERO DE ALIMENTADOR CORRESPONDIENTE.
()	NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE PARA ALUMBRADO EXTERIOR.
	MEDIDOR DE C.F.E. CON BASE SQUARED MARCA CUTLER HAMMER
	ACOMETIDA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA 3F 4H B.T. 220 V C.A.
	TOMA DE TIERRA VARILLA COPPERWELD DE 3.00 MTS MARCA IUSA

	SUMINISTRO DE AGUA FRIA
	VÁLVULA DE COMPUERTA
	VÁLVULA DE RETENCION
	MEDIDOR
	LLAVE PARA MANQUERA
	TAPON MACHO
	REGISTRO HIDRAULICO 30X30

	AGUAS JALONOSAS
	SENTIDO DEL FLUJO
	REGISTRO DE ALBAÑAL
	POZO DE ABSORCIÓN
	FOSA SÉPTICA
	REGISTRO EXISTENTE

[illegible][illegible]

ESCALA GRÁFICA: 		WIENTOS DOMINANTES: DIRECCIÓN: SW-NE VELOCIDAD: 	
MATERIALES DE LA REGIÓN. PISOS: MUROS: CUBIERTAS:		ZONA SÍSMICA.  CAPACIDAD DE CARGA SUPERIOR 	



**INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS**

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
ING. F. GARCÍA LÓPEZ
ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zatecánico para la Construcción de Escuelas.
revisó:
ING. MARIO JESÚS ORTÍZ AGUILAR.
proyectó:
DPTO. DE PROYECTOS INZaCe.
dibujó:
INIFED/ARO. MARCO AURELIO MALDONADO MARTÍNEZ.

plaza

PLANTA DE CONJUNTO.

escuela:

PRIMARIA "LAZARO CARDENAS".

C.C.T. 32DPR1714S.

ubicación

LOS RODRÍGUEZ

HUANUSCO, ZACATECAS

estructura:

c	s	t	e	r	e	s	c	a	d	e	s	c	a	d	e	s
METROS				1	5	0	MAYO/2026.									

PC-01