


DATOS DE CAMPO			COORDENADAS	
LADO	LONGITUD	RUMBO	Y	X
1-2	2.80	S 5°00'W	115.53	44.49
2-3	58.00	S 50°12'W	78.36	0.00
3-4	100.95	S 39°11'E	0.00	63.87
4-5	25.20	N 45°00'E	17.80	81.71
5-6	36.70	N 38°57'W	47.86	57.41
6-7	31.00	N 51°34'E	67.10	81.72
7-8	7.67	N 38°25'W	73.09	76.96
8-9	4.87	N 48°38'E	76.30	80.56
9-1	55.30	N 40°27'W	118.32	44.73

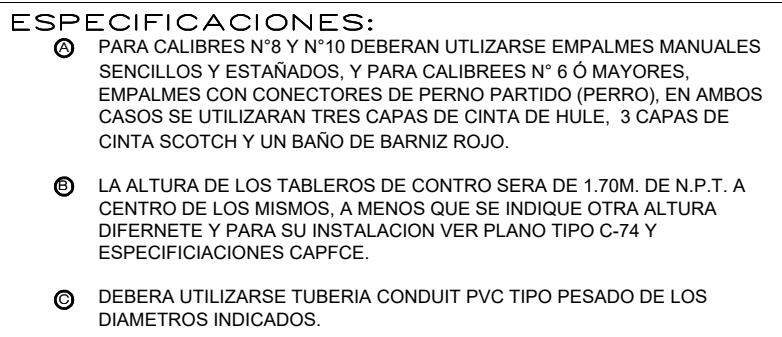

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

Ⓢ TODA LA INSTALACION Y EQUIPO DEBERA ATERRIZARSE A TRAVES DE UN HILO DE TIERRA DEL CALIBRE INDICADO Y UNA VARILLA COOPER WELD D 21 mm ENTERRADA EN EL REGISTRO EXTERIOR ANEXO AL MURO DE ACOMETIDA, EL CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEBERA ESTAR CONECTADO AL CONDUCTOR PUESTO A TIERRA DE LA ACOMETIDA EN CUALQUIER PUNTO ACCESIBLE DEL LADO DE LA CARGA DE LA ACOMETIDA HASTA LA TERMINAL O BARRA A LA QUE ESTE CONECTADO O CONDUCTOR PUESTO A TIERRA DE LA ACOMETIDA EN EL MEDIO DE DESCONEXION, EL CONDUCTOR PUESTO A TIERRA SE DEBE LLEVAR HASTA CADA MEDIO DE DESCONEXION Y DEBE UNIRSE A LA ENVOLVENTE DE CADA UNO DE ELLOS (ART. 250-25 NORM OM 01 SEDE 2005).

- LA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO COLOCADA EN PISO DEBERÁ ENCOFRARSE O BIEN COLOCARLA EN EL FIRME.
- SE PERMITE INSTALAR TUBO DE P.V.C. PESADO EXCLUSIVAMENTE EN CON TORNOS DE CAJA A CUA SIN ENCOFRARSE.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA:

- SE REALIZARÁN PRUEBAS CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A (3/4"X60") MEDIDA SOBRE EL PUNTO MÁS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBE CUANDO MENOS DURANTE DOS HORAS.
- LOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA QUEDARÁN EN FORMA CULATA PARA SU INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.
- PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS RECIBIAN MATERIAS EXTRAÑAS TODAS LAS BOCAS DEBÁN SER CONECTADOS LOS EDIFICIOS.
- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN RAMALES SE HARÁN USANDO DOBLAR LA TUBERÍA.

- NO COBRIR LAS TUBERÍAS HASTA QUE EL LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO Y PRUEBAS
- LA LLAVE PARA MANGUERA SERÁ DE COMED
- LOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA ESTÁN EN
- ACOTACIONES EN METROS
- TODA MODIFICACIÓN ESTAR SUJETA A L PROYECTOS.

INSTALACIÓN SANITARIA

- LA TUBERÍA SERÁ DE P.V.C. RÍGIDO O SANIT
- LA PENDIENTE MÍNIMA SERÁ DEL 0.6 % O IN
- SE REALIZARÁN PRUEBAS SOBRE UN L
- AGUA (0.30CM). MEDIDA AGORRE AL PUNTO
- SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE 0
- LOS RAMALES DE ALBANAL QUEDARÁN IN
- ACCESO PARA SU INSPECCIÓN Y MANTENI

SUPERVISOR DEL C.C.O.E.E.Z. REVISE Y ACEPTE LAS MISMAS. PRECISION 0.19mm PULIDA. 1 MILIMETROS INDICADOS EN LA LINEA. APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIO EN DIÁMETROS INDICADOS EN PLAZA. PRECISION EQUIVALENTE A 3.00 m. COLUMNA DE LA MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y AL HORAS. INDICADOS EN FORMA OCULTA, CON REGISTROS DE MANTENIMIENTO.	• PARA EVITAR QUE LAS TAPADAS TODAS LA BOCAS. • TODOS LOS CAMBIOS DE APLANAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS CON • NO CUBRIR LAS TUBERIAS JUNTAS, ALINEAMIENTO Y ABSORCIÓN SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN. • EL PUNTO DE ABSORCIÓN CUALQUIER FUENTE DE LOS DIÁMETROS ESTÁN EN ACOTACIONES EN METROS TODA MODIFICACIÓN ESTA
--	--

PLANOS COMPLEMENTARIOS

UBERIAS INSTALADAS RECIBIAN MATERIAS EXTRAÑAS DEBERAN DEJARSE
SAS HASTA QUE LA INSTALACION SEA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
DIRECCION DE ALBAÑALES SE HARAN USANDO REGISTROS.
E LOS REGISTROS RESPONDIENDO LAS PARTES
TURACION HIDRAULICA NO RECIBIRAN DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS.
PENDIENTE Y PRUEBA DE LAS MISMAS LA FOSA SEPTICA Y EL POZO DE
A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE 3.00 m. DE CUALQUIER
SE LOCALIZARAN A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE 15.00 m. DE
BASTECIMIENTO DE AGUA.
EN MILIMETROS INDICADOS EN LA LINEA.

SUJETA A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

ALIC. DAVID MONREAL ÁVILA
Gobernador del Estado de Zacatecas.

ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.

ING. MARIO JESÚS ORTIZ AGUILAR.
proyector.
DPTO. DE PROYECTOS InZaCe.
diseño;
DISEÑO. ANDREA MARTINEZ ESPARZA.

10 x 4
PLANTA DE CONJUNTO.
Escuela
PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ".
C.C.T.:32DPRO563W.

UNIDADES
SAN MARCOS.
LORETO, ZACATECAS.

10 x 4
Metros: 1 | 2 5 0 | MAYO/2026.