


DATOS DE CAMPO			COORDENADAS	
LADO	LONGITUD	RUMBO	Y	X

[illegible]

- | | | |
|----------|---|--|
| <p>○</p> | <p>TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO COLOCADA EN PISO DEBIDO A LA CORROSIÓN O BIEN COLOCADA ENTRE EL FIRME:</p> <p>○ SE PERMITE INSTALAR TUBO DE P.V.C. PESADO EXCLUSIVAMENTE EN PISO CON TUBOS DE CAJA A CADA ENDECA EN LA COLUMNA DE CAJA</p> <p>INSTALACIÓN HIDRÁULICA</p> <p>SE REALIZARÁN PRUEBAS CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A 50m. COLUMNA DE AGUA (30CM²), MEDIDA SOBRE EL PUNTO MÁS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE DOS HORAS</p> <p>LOS RAMALES QUE SE DISTRIBUYERAN DE AGUA QUEDARÁN EN FORMA CULATA, CON FACIL ACCESO PARA SU INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> <p>PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS RECIBIRAN MERMAS EXTRANAS DEBERÁN DEJARSE SIN CARGA HASTA SE CONECTARON LOS EDIFICIOS O ACCESORIOS</p> <p>TOODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN RAMALES SE HARÁN USANDO CONEXIONES, EVITANDO DOBLAR LA TUBERÍA.</p> | <p>NO CUBRIR LAS TUBERÍAS HASTA QUE EL SUPERVISOR DEL P.C. O E.E. REVISY Y ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO Y PRUEBAS DE LAS MISMAS.</p> <p>LA LLAVE PARA MANGUERA SERÁ DE COMPRESIÓN EN CULOTA</p> <p>LOS DIÁMETROS DE LA TUBERÍA ESTÁN EN MILÍMETROS INDICADOS EN LA LÍNEA.</p> <p>ACOTACIONES EN METROS</p> <p>TODA MODIFICACIÓN ESTARÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.</p> <p>INSTALACIÓN SANITARIA</p> <p>LA TUBERÍA SERÁ DE P.V.C. RÍGIDO O SANITARIO EN DIÁMETROS INDICADOS EN PLANTA. LA PENDIENTE MÍNIMA SERÁ DEL 0.0% O INDICADA.</p> <p>SE REALIZARÁN PRUEBAS CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A 3.0m. COLUMNA DE AGUA (30CM²), MEDIDA SOBRE EL PUNTO MÁS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA CUANDO MENOS DURANTE DOS HORAS</p> <p>LOS RAMALES DE ALBANEL QUEDARÁN INSTALADOS EN FORMA CULATA, CON REGISTROS DE ACCESO PARA SU INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> |
|----------|---|--|

PARA EVITAR QUE LAS BOMBAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRAÑAS DEBERÁN DEBERÁN DE PARAR TODAS LA TUBERIAS HASTA QUE LA INSTALACION SEA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEBIENDO DE HACERSE LOS CAMBIOS DE LOS TUBOS DE LA INSTALACION DE LOS REGISTROS, APLANAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS. LOS REGISTROS CON OBTURACION HIDRAULICA NO RECIBIRAN DESCARGAS DE AGUA NEGRA. NO SE PUEDEN LAS TUBERIAS QUE EL SUPLENIR POR EL COM. DE INYECTAR EN EL INTERIOR DE LAS TUBERIAS Y PUNTO DE INYECTAR DEBE DE SER HABRAN LAS TUBERIAS Y EL POZO DE ABASTECIMIENTO SE LOCALIZARA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE 3.00 METROS. DE CUALQUIER CONSTRUCCION.

EL POZO DE ABASTECIMIENTO SE LOCALIZARAN A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MINIMA DE 15.00 METROS. DE CUALQUIER PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

LOS MEDIDORES ESTAN EN MILIMETROS INDICADOS EN LA LINEA.

COOTACIONES EN METROS.

ODA MODIFICACION ESTA SUJETA A LA APROBACION DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

 ETAPA 2026
- REHABILITACIÓN DE CANCELERIA DEL
EDIFICIO "A".

	LUMINARIA INTEMPERIE DE VAPOR DE SODIO A.P. DE 250W. 220 V PARA PUNTA DE POSTE, CON DIFUSOR MARCA HOLOPHANE
	TABLERO DE CONTROL TIPO EMPOTRAR 10000 AMPS. CAPACIDAD INTERRUPTIVA NEMA-1 220/127V. H=1.70. MARCA SQUARED
	REGISTRO EN PISO DE 0.60X0.60X.085M. CONSTRUIDO EN TABIQUE ROJO PROVISTO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCA DE ANGULO UTILIZAR EL TIPO ADECUADO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO, VER PLANO TIPO

NUMERO DE ALIMENTADOR CORRESPONDIENTE

NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE PARA ALUMBRADO EXTERIOR.

MEDIDOR DE C.F.E. CON BASE SOQUET MARCA CUTLER HAMMER


ACOMETIDA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA 3F 4H B.T. 220
V.C.A.


TOMA DE TIERRA VARILLA COPERWELD DE 3.00 MTS MARCA IUSA

	SUMINISTRO DE AGUA FRIA
	VÁLVULA DE COMPUERTA
	VÁLVULA DE RETENCION
	MEDIDOR
	LLAVE PARA MANGUERA
	TAPON MACHO
	REGISTRO HIDRAULICO 30X30

	AGUAS NEGRAS
	AGUAS JABONOSAS
	SENTIDO DEL FLUJO
	REGISTRO DE ALBAÑA
	POZO DE ABSORCIÓN
	FOSA SÉPTICA
RE	REGISTRO EXISTENTE

SUPERFICIE.		INFRAESTRUCTURA URBANA.		
m²		SERVICIO.	SI	NO
ESTRATIGRAFÍA.		AGUA POTABLE		
		ELECTRICIDAD		
SONDEO.	ESTRATO.			
.	.	DRENAJE		
.	.	TELÉFONO		

ESCALA GRÁFICA. 		VIENTOS DOMINANTES. DIRECCIÓN: VELOCIDAD:		ORIENTACIÓN. 
MATERIALES DE LA REGIÓN. PISOS: MUROS: CUBIERTAS:		ZONA SÍSMICA.  CAPACIDAD DE CARGA SUGERIDA: 		

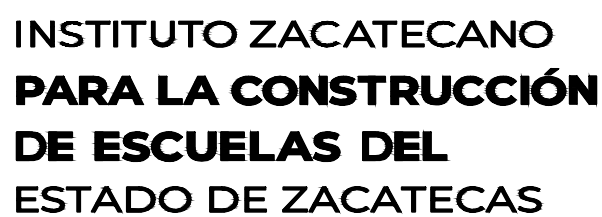

revisó:	ARQ. JOSE CARLOS SILVA LUNA.
proyectó:	DPTO. DE PROYECTOS InZaCe.
dibujó:	ARQ. ANDREA MARTINEZ ESPARZA.

PC-01

PLANTA DE CONJUNTO.
escuela:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 321
C.C.T.:32DUP0001B.
ubicación:
GUADALUPE,
ZACATECAS.
estructura: 1 4 5 3 2 1 2 5 0 1 4 3 2 1
METROS 1 2 5 0 MAYO/2020